抗ウイルス
活性値
4以上

抗菌
活性値
3以上

東洋シールオリジナル

抗ウイルスラミネート（ＰＥＴ＃２５）

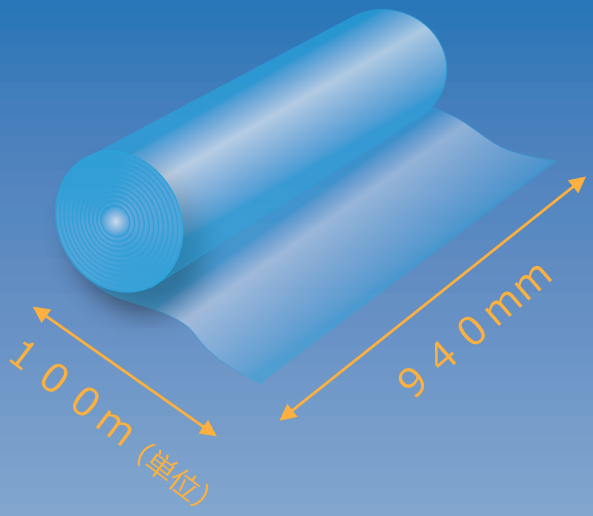

＊独自の抗菌・抗ウイルスコーティング

＊業界最薄レベル（当社調べ）

＊糊加工済み（高透明ラミネート用糊）

＊９４０mm×１００m単位
（スリット、送料無料）

＊耐摩擦性

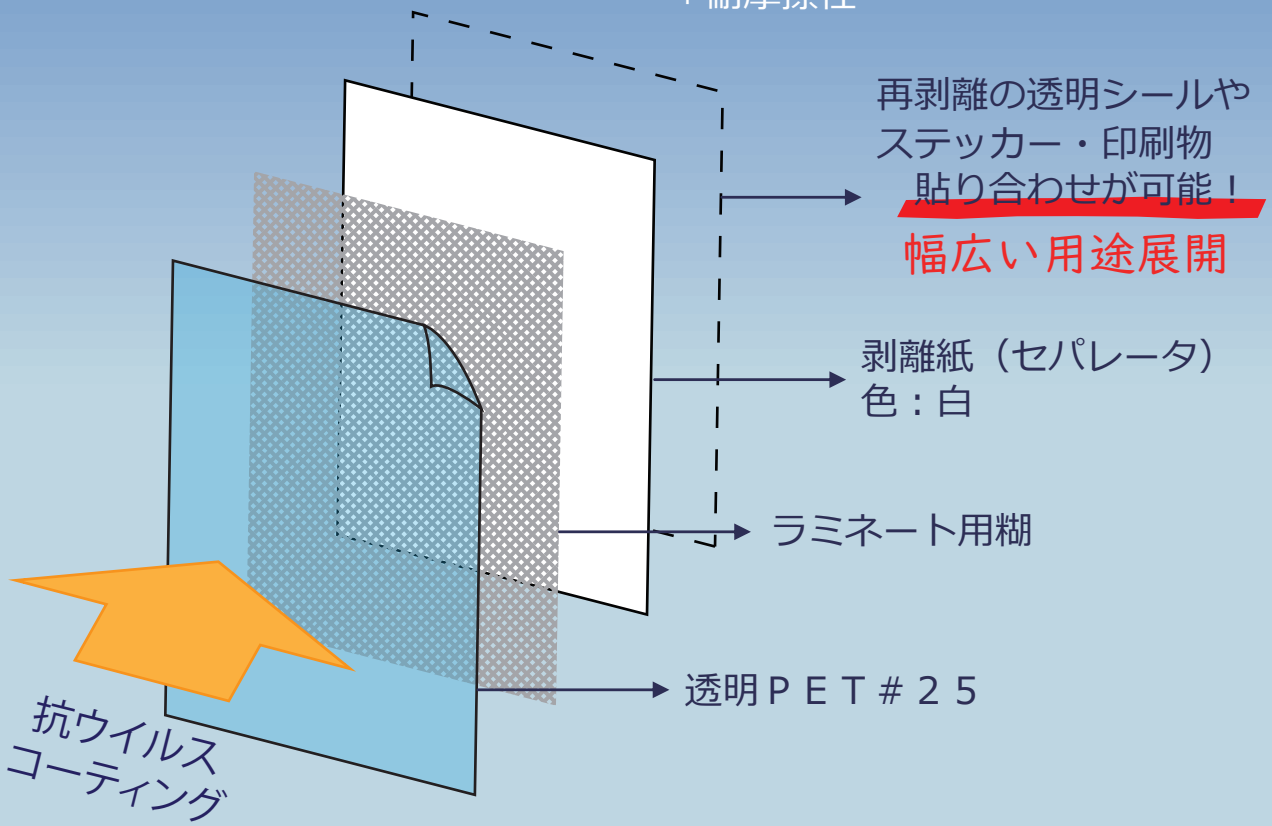

抗ウイルスコーティングは以下の基材にも対応可能（受注生産）

■ＰＥＴ＃２５　最小ロット　４０００m

■ＯＰＰ＃４０　最小ロット　４０００m

■ＰＶＣ＃１８０　最小ロット　３０００m

■その他、ご支給の基材でのテストが可能（テーブルテストは無料）

左記の３点は
エビデンスがあります

抗ウイルス性 （試験方法：ＩＳＯ２１７０２）

合格

	感染価対数値 A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ	ネコカリシウイルス
対照試料（接種直後）	6.02	5.64
対照試料（24hr反応後）	5.10	4.99
ＰＥＴ＃２５（24hr反応後）	＜0.80	＜0.80
抗ウイルス活性値	≧4.3	≧4.2

抗菌性 （試験方法：ＪＩＳ　Ｚ　2801:2012（フィルム密着法））

合格

	生菌数の対数値 黄色ブドウ球菌	大　腸　菌
対照試料（接種直後）	4.13	4.17
対照試料（24hr反応後）	4.01	5.18
ＰＥＴ＃２５（24hr反応後）	0.40	＜0.20
抗菌活性値	3.6	6.0

摩擦性 （試験方法：ＪＩＳ　Ｌ　0849）＋　自社基準

自社基準として60%EtOHaq条件、1.0希釈台所用漂白条件を設定。
摩擦回数を1000回へ増加。
湿潤条件は綿布に対して100%湿潤させて試験を行った。

合格

綿布評価

乾燥　４-５級
湿潤　４-５級
60%EtOH　４-５級
1.0希釈台所用漂白　４-５級

綿布評価基準
５級　綿布への色移り無し（良）
↓
１級　綿布への色移りあり（悪）

使用可　：　アルコールが含まれた市販の抗菌・除去剤・ウェットティッシュなど

使用不可：　高濃度アルコールタイプ、
「アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁）と表示されたもの。

・抗ウイルス、抗菌ともに活性値が 2.0 以上のときに、効果を有すると判断されます。
・全てのウイルス、細菌に効果があるものではありません。
・エビデンスは屋内での使用を想定したもので、屋外での使用は効果の実証ができておりません。
・子供の手の届かない場所で保管してください。
・直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。

お問い合わせ

〒537-0012
大阪市東成区大今里１－１６－８
東洋シール株式会社
TEL　06-6974-1621
FAX　06-6971-2722
sales@mail.toyo-seal.co.jp（代表）